


SCHEMAT

WĘZEŁ SANITARNY PRZY PIONIE

NR 25 - PARTER

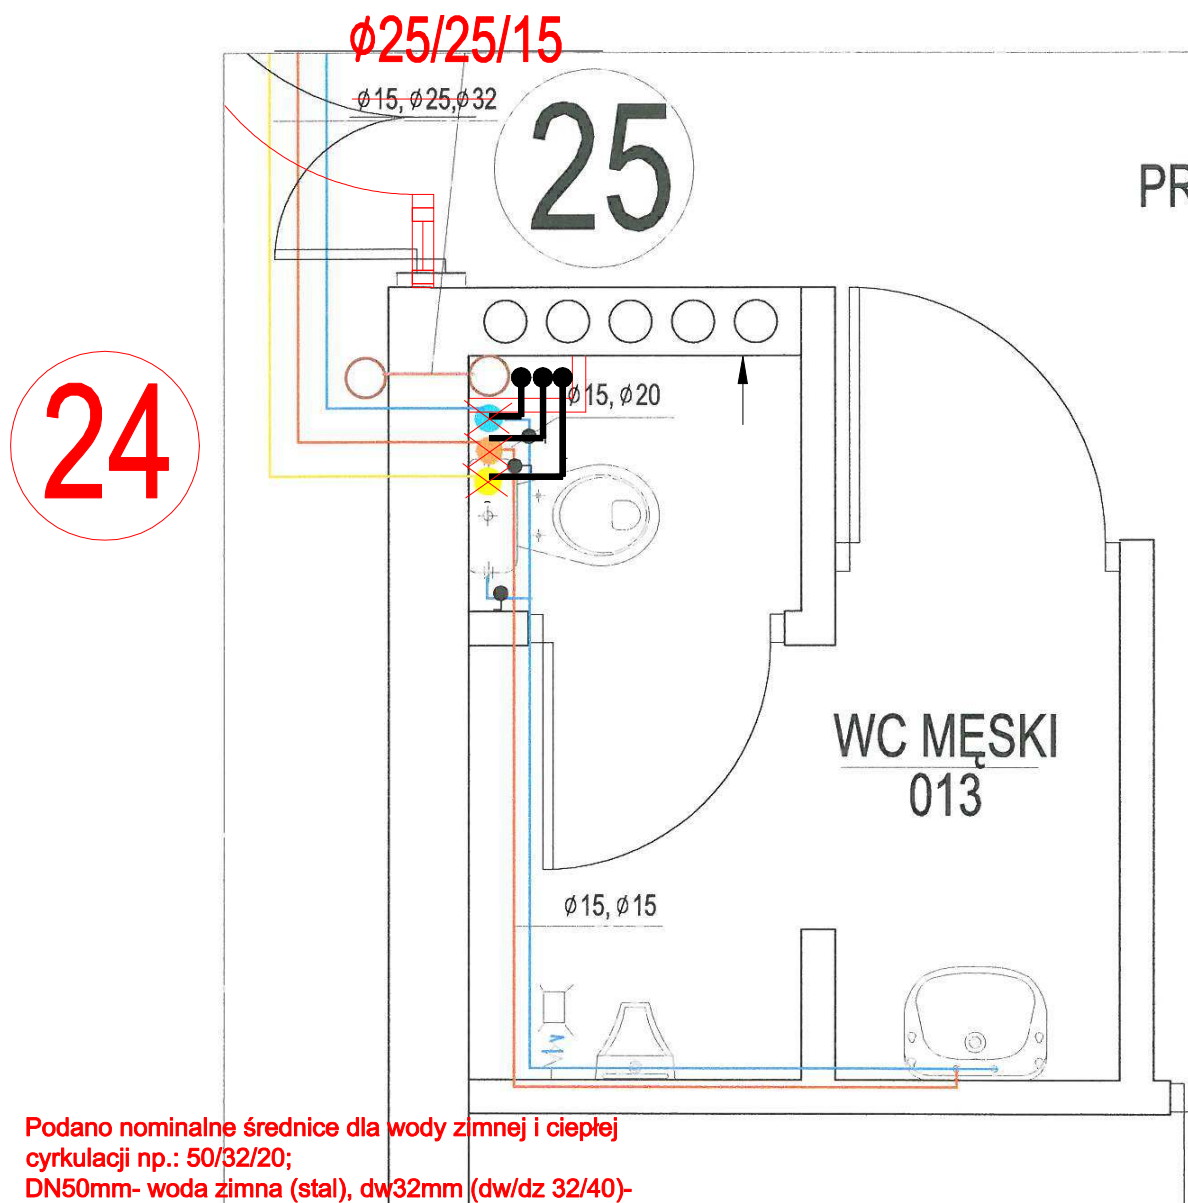

Podano nominalne średnice dla wody zimnej i ciepłej
cyrkulacji np.: 50/32/20;
DN50mm- woda zimna (stal), dw32mm (dw/dz 32/40)-
woda ciepła (PE-Xc),
dw20mm (dw/dz 20/25)- cyrkulacja (PE-Xc).

Przewody wody zimnej i ciepłej na lokalówkach wykonać
z rur PE-Xc.

**Zmiany naniesiono kolorem
CZERWONYM**

RYSUNEK ADAPTOWANY

ISTOTNE ZMIANY DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU
DOMU STUDENCKIEGO NR 1, PRZY UL. CHODŹKI 11 W LUBLINIE, W ZAKRESIE : DOSTOSOWANIA DO
OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW P.POŻ W CELU ZMIANY DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 145/ 224 ZNAK:
AAB.II.JJ.7353/ 189/ 07 Z DN. 10.04.2007 r.

ZESPÓŁ PROJEKTUJĄCY:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:	USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF KĘDZIEŃSKI 20-828 LUBLIN ul. MORAWIAN 8 tel. 528-54-30
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jolanta Kędzierska	254/Lb/99		
SPRAWDZAŁ:	mgr inż. Jacek Jaroński	2314/Lb/74		
INWESTOR:				DATA:
UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. AL. RACŁAWICKIE 1 20-059 LUBLIN				MAJ 2013
OBIEKT:				BRANŻA:
BUDYNEK DOMU STUDENCKIEGO DS1 20 - 093 LUBLIN, ul. Chodźki 11, dz. nr ewid. 8/2, obręb 18, Ark 11				SANITARNIA
RYSUNEK:				STADIUM PROJEKTU:
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN. -parter				PROJEKT WYKONAWCZY
				SKALA:
				1:25
				NR RYSUNKU:
				S10